


Поз. обозн.	Наименование				Кол.	Примечание			
A1	Контроллер ZR302-R				1				
A2	Источник питания HDR 15-12				1				
КМ1, КМ2	Контактор модульный КМ25-20 20А 2 НО 230V				2				
QF1	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А х-ка С				1				
QF2; QF3	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А х-ка С				2				
QF2.1; QF3.1	Контакт состояния КСВ47				2				
QF4	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 3А х-ка С				1				
QF5; QF6	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20А х-ка С				2				
ХТ1 .. ХТ3	Зажим клеммный ЗНИ-6 синий				3	TDM			
	+ заглушка				1				
ХТ4	Шина нулевая на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-С ИЕК								
ХТ5	Болт М6х30								
	Ящик ЩМП 4.4.1 IP-54								
ВГЛА. 468314. 647 ПЭ									
Изм.	Лст	№ докум.	Подп.	Дат.	Шкаф управления освещением СПЕКТР 02/10А/1Пх2-220		Лит.	Лист	Листов
								1	2
Разраб.		Пузанков			ООО Радиоавтоматика				
Пров.		Шоя							
Т.Конт.									
Н.Конт.									
Утв.									

"ПИТАНИЕ
220В, 50Гц"



"НАГРУЗКА 1" "НАГРУЗКА 2"

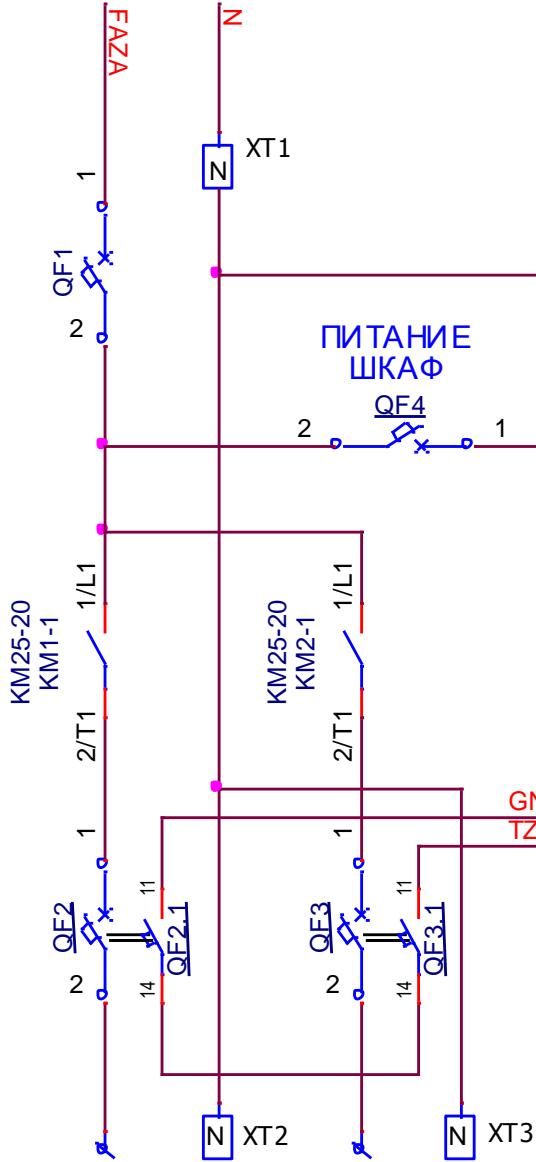